水素水が　家庭でつくれます

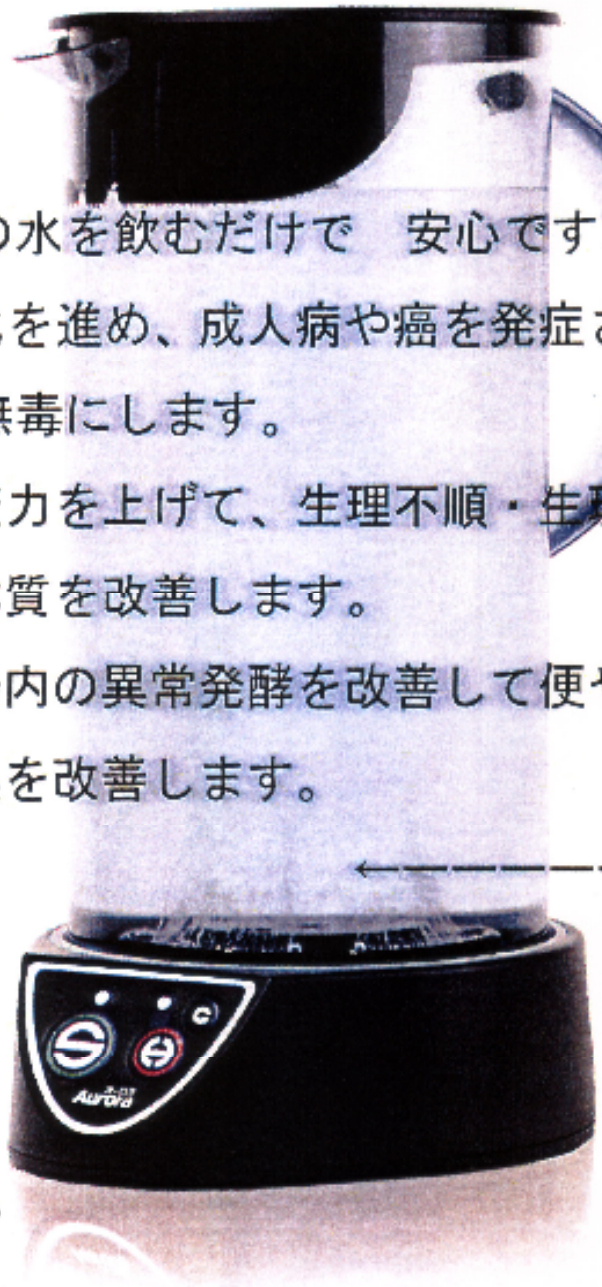

毎日　この水を飲むだけで　安心です。　水素は

☆　老化を進め、成人病や癌を発症させる活性酸素を無毒にします。

☆　免疫力を上げて、生理不順・生理痛・更年期障害体質を改善します。

☆　胃腸内の異常発酵を改善して便や汗・体臭の不快臭を改善します。

←――――――水素発生の様子

耐久度　12,000回
溶存水素　５２４ｐｐｂ
水素水生成時間　７分
ＰＨ　供給水のまま
酸化還元電位　－２３０
１回にできる水素水の量　１．４リットル
使用温度０℃～４０℃
サーバー容器　メタクリル樹脂

付属品ビタセラの交換
蓋の裏に装填したビタセラは固形のビタミンＣで、塩素を中和し、ビタミンを補給します。６ヶ月に１回の交換をおすすめします。２個セット¥6,980（税込み）

メーカー希望価格￥118,000（税込み）

オーロラ水安全テスト

日本食品分析センターによる水質基準検査（第 508030599-001 号　2008 年 4 月 8 日）
オーロラ水は水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）に掲げられた安全項目に適合です。

分析試験項目	基準	結果
一般細菌	集落数 100 以下 /mL	30 以下 /mL
大腸菌	検出されない	検出せず
鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	検出せず
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.4mg/L（検査水0.4mg/L）
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	検出せず
鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	検出せず
銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	検出せず
塩化物イオン	200mg/L 以下	23mg/L
蒸発残留物	500mg/L 以下	220mg/L
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	5mg/L 以下	検出せず
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	8.4（19℃）（検査水 8.4）
味	異常でない	異常なし
臭気	異常でない	異常なし
色度	5 度以下	1 度以下
濁度	2 度以下	1 度以下

使用上の注意
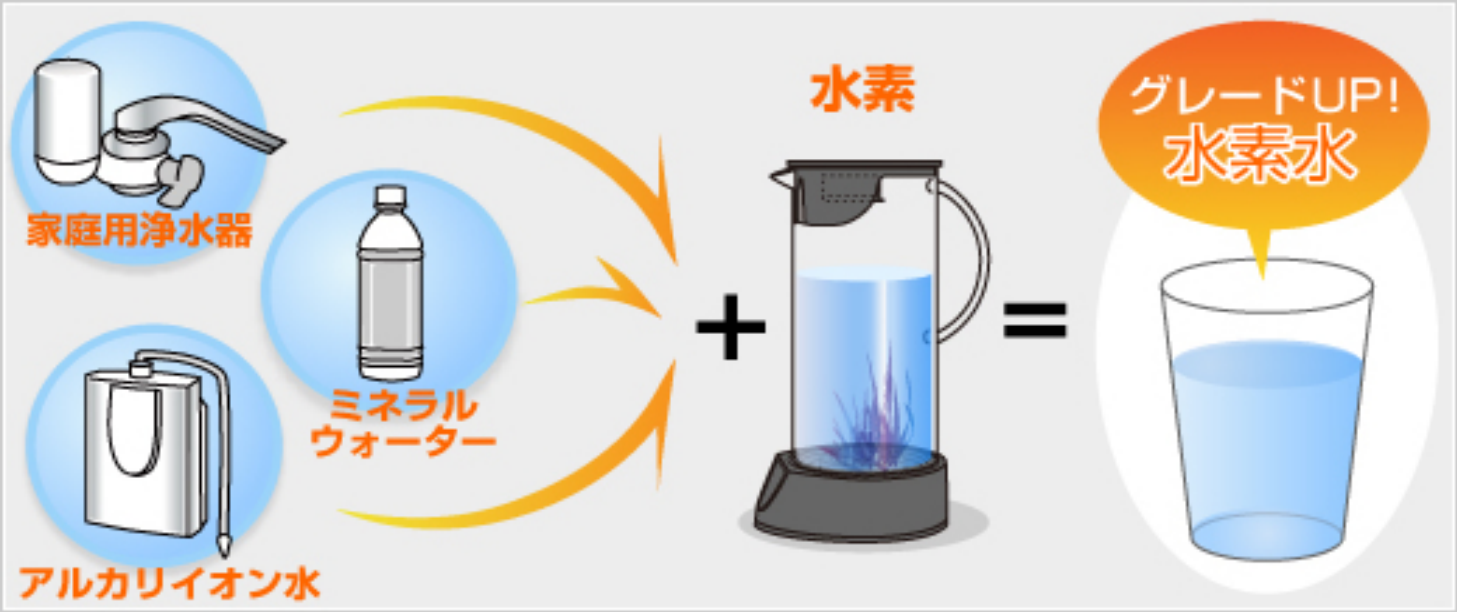
・オーロラをお使いになる時は、浄水された水や市販のミネラルウォーターをご使用ください。
・蒸留水・純水・精製水などは使用しないで下さい（作動しない場合があります）
　使用される水質（塩化物が多い地域）や使用状況によって塩素反応することがあります。
・　オーロラは中性なのですべての方にお飲みいただけるよう開発されておりますが、病気で治療中や妊娠中など、医師から水分の摂取を制限されている方は、医師に相談してからお飲みください。ペースメーカーをご使用の方は、プラチナリング・ベース接点部に触れないようにご注意ください。